
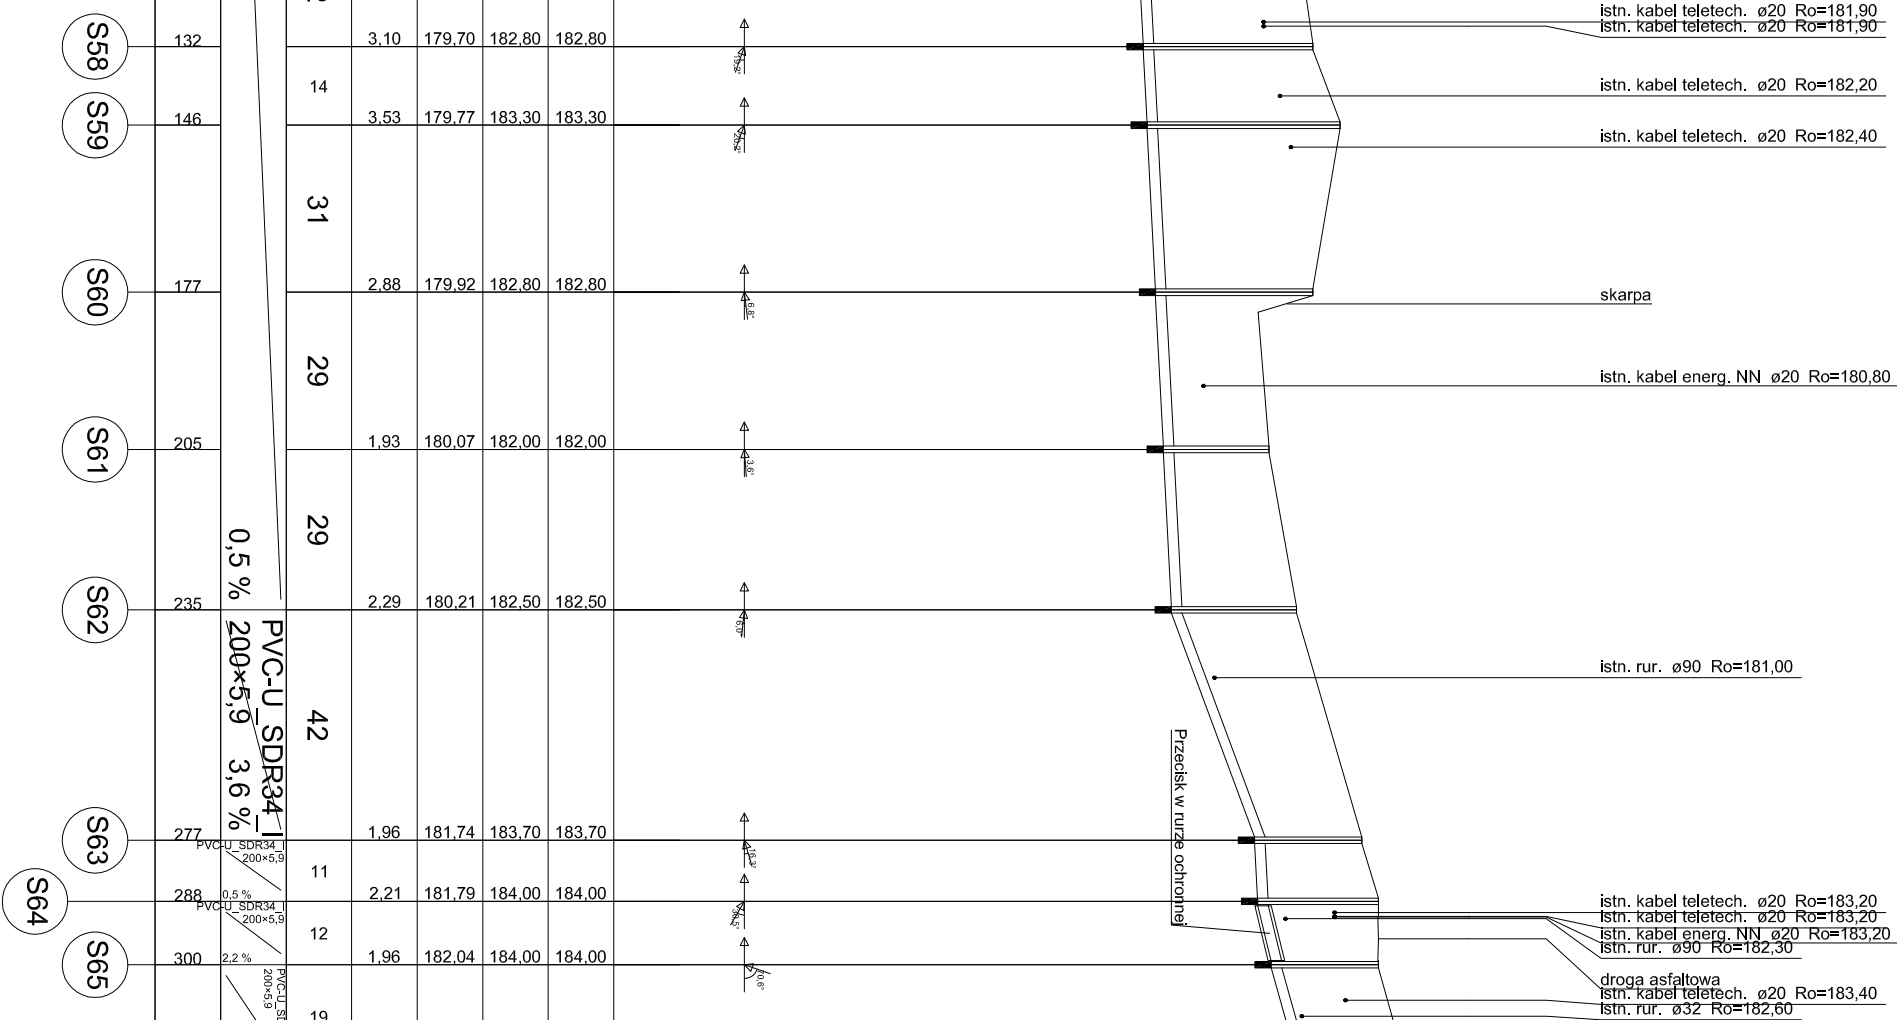




Poziom porównawczy 170,00 m n.p.m.																	
Rzędna terenu projektowanego	182,80	182,20	182,20	182,20	182,00	182,30	182,50	182,80	183,30	182,80	182,00	183,70	184,00	184,00	184,50	184,60	
Rzędna terenu istniejącego	178,20 179,04	182,20	182,20	182,20	182,00	182,30	182,50	182,80	183,30	182,80	182,00	183,70	184,00	184,00	184,50	184,60	
Rzędna dna kanału	178,20 179,04	179,10	179,19	179,32	179,40	179,46	179,59	179,70	179,77	179,92	180,07	181,74	181,79	182,04	182,54	183,01	
Zagłębienie dna kanału [m]	4,60 3,76	3,10	3,01	2,88	2,60	2,84	2,91	3,10	3,53	2,88	1,93	2,29	1,96	2,21	1,96	1,59	
Odległości [m]	13	17	26	18	11	26	22	14	31	29	29	42	11	12	19	15	
Średnice, materiał	PVC-U_SDR34_I 200×5,9																
Spadek	0,5 %																
Długość trasy [m]	0	13	30	55	73	84	110	132	146	177	205	235	277	288	300	319	333

0,5 %	PVC-U_SDR34_I
200×5,9	3,6 %

0,5 %	PVC-U_SDR34_I
200×5,9	2,2 %

2,6 %	PVC-U_SDR34_I
200×5,9	3,2 %

Biuro Projektów i Nadzorów w Budownictwie BRAWZA SANTIARIA mgr inż. Roman Lesiak		Projekt budowy sieci kanalizacyjnej graniczącej z Ilościowe wraz z proporcjonalną ilością elementów wzrostem na terenie dz. nr 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/15, 237/2, 237/7 odr. Symulacji gln. Sękowa dz. nr 208, 213, 237/5, 237/2, 237/7 odr. Symulacji gln. Sękowa 237/3, 212/15, 237/2, 237/7 odr. Symulacji gln. Sękowa 237/3, 212/15, 237/2, 237/7 odr. Symulacji gln. Sękowa	
83-324 Brodnica Górna Szynki 114C kont: 695-401-525		Projekt budowy sieci kanalizacyjnej graniczącej z Ilościowe wraz z proporcjonalną ilością elementów wzrostem na terenie dz. nr 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/15, 237/2, 237/7 odr. Symulacji gln. Sękowa dz. nr 208, 213, 237/5, 237/2, 237/7 odr. Symulacji gln. Sękowa	
Data: 2017		Skala: 1:1000	
Rys. nr 9		Rys. nr 9	